


放射線量マップ

松ヶ崎見崎第一公園

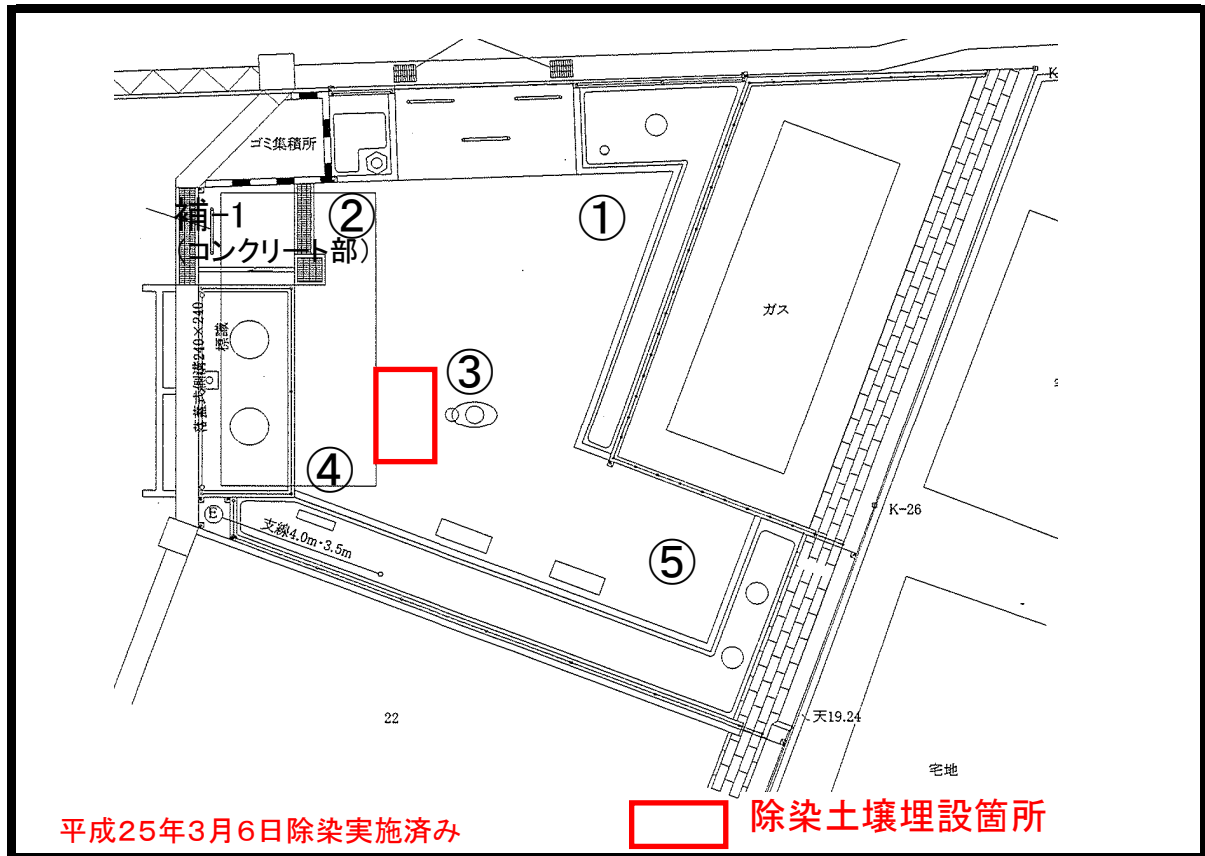

○除染前 測定日:平成24年12月27日 天気:晴

○除染後 測定日:平成25年 3月 6日 天気:晴

番号	測定箇所	高さ	除染前測定値	除染後測定値
①	角(ダスト舗装部)	100cm	0.173	0.124
		50cm	0.177	0.117
		5cm	0.199	0.139
②	角(ダスト舗装部)	100cm	0.170	0.114
		50cm	0.191	0.107
		5cm	0.196	0.096
③	中央(安全マット部)	100cm	0.176	0.112
		50cm	0.201	0.096
		5cm	0.259	0.075
④	角(ダスト舗装部)	100cm	0.181	0.110
		50cm	0.200	0.090
		5cm	0.242	0.083
⑤	角(ダスト舗装部)	100cm	0.156	0.129
		50cm	0.145	0.125
		5cm	0.170	0.155
補-1	入口(コンクリート部)	100cm	0.157	0.112
		50cm	0.165	0.125
		5cm	0.150	0.130
	平均	100cm	0.171	0.113
		50cm	0.182	0.109
		5cm	0.213	0.105
		100cm		
		50cm		
		5cm		

単位:毎時マイクロシーベルト