


放射線量マップ

松ヶ崎見崎第二公園

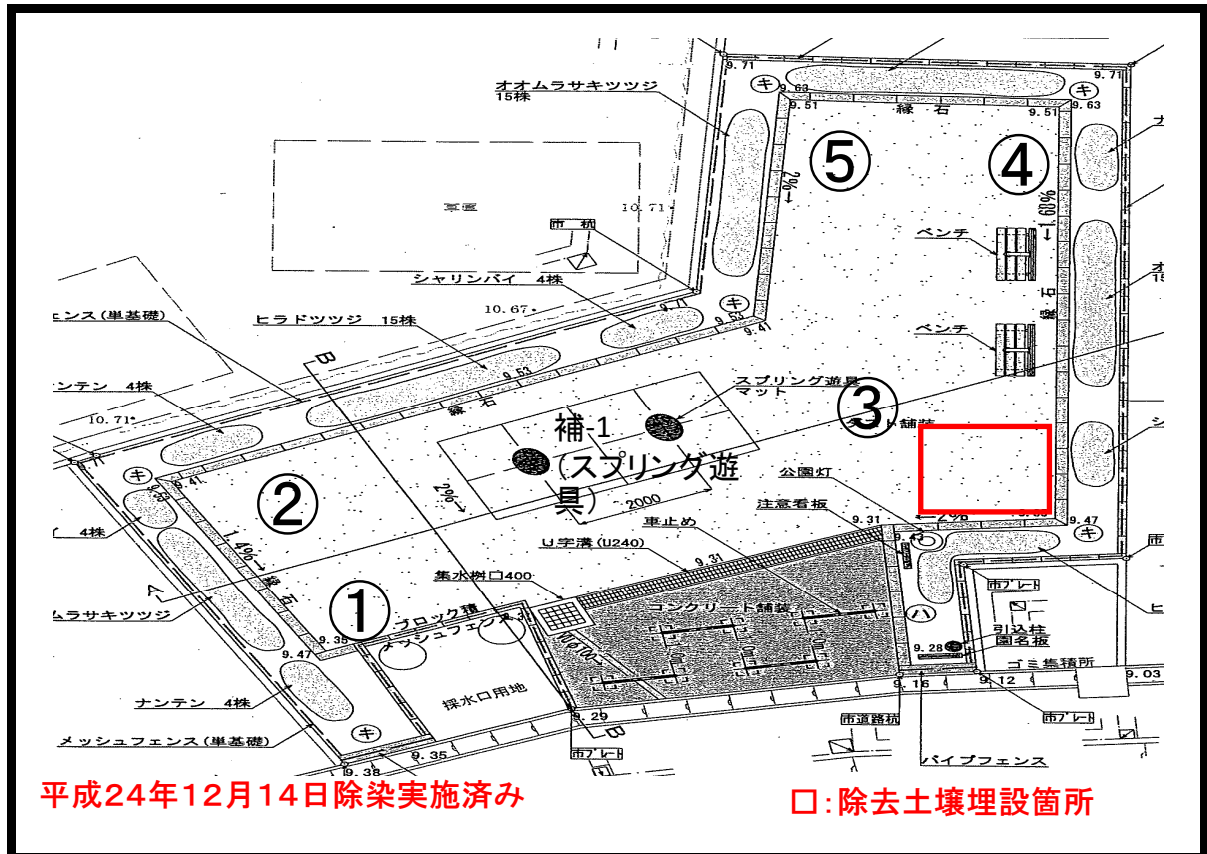

○除染前 測定日:平成24年 11月 21日 天気:晴れ

○除染後 測定日:平成24年12月 14日 天気:晴れ

番号	測定箇所	高さ	除染前測定値	除染後測定値
①	角(ダスト舗装部)	100cm	0.207	0.092
		50cm	0.231	0.084
		5cm	0.287	0.074
②	角(ダスト舗装部)	100cm	0.164	0.092
		50cm	0.212	0.082
		5cm	0.296	0.073
③	中央(ダスト舗装部)	100cm	0.176	0.075
		50cm	0.231	0.061
		5cm	0.233	0.058
④	角(ダスト舗装部)	100cm	0.189	0.098
		50cm	0.233	0.080
		5cm	0.268	0.073
⑤	角(ダスト舗装部)	100cm	0.183	0.106
		50cm	0.200	0.089
		5cm	0.230	0.068
補-1	スプリング遊具	100cm	0.177	0.114
		50cm	0.213	0.164
		5cm	0.255	0.225
	平均	100cm	0.183	0.092
		50cm	0.221	0.079
		5cm	0.262	0.069

単位:毎時マイクロシーベルト